



Установки производства ЗАО «ЛИТ» предназначены для обеззараживания воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, воды плавательных бассейнов, очищенных сточных вод, воды в открытых и закрытых технических системах промышленных предприятий.

Наименование оборудования	Производительность, м ³ /ч					Цена, руб., с учетом НДС 18%
	Вода после глубокой очистки (мембраны, обратный осмос)	Вода подземного источника нормативно очищенная*	Вода поверхностного источника нормативно очищенная*	Сточная вода после глубокой доочистки	Сточная вода после полной биологической очистки	
	25 мДж/см ²	25 мДж/см ²	25 мДж/см ²	30 мДж/см ²	30 мДж/см ²	
УДВ-1/1-S**	1	0,8	-	-	-	15 800
УДВ-2/1-S**	2,2	2	-	-	-	19 700
УДВ-1-48-S	3,3	3,2	2,4	1,8	-	32 200
УДВ-5/1-S**	5	4,5	3,4	2,7	-	43 300
УДВ-1A120HO-S	10	9	6	5	-	78 800
УДВ-1A250HO-S	20	18	13	10	7	95 100
УДВ-1/1-N**	1	0,8	-	-	-	50 100
УДВ-2/1-N**	2,2	2	-	-	-	50 400
УДВ-1/48-N	3,3	3,2	2,4	1,8	-	67 500
УДВ-5/1-N**	5	4,5	3,4	2,7	-	125 800
УДВ-1A120HO-N	10	9	6	5	-	114 800
УДВ-2A120HO-D-N	-	-	13	10	7	175 700
УДВ-1A300H-89-N**	17	16	12	9	7	117 600
УДВ-1A250HO-N	20	18	13	10	7	134 900
УДВ-1A300H-114-N**	23	21	15	12	8	136 800
УДВ-2A250HO-D-N	-	-	25	19	14	199 200
УДВ-1A500HO-N	50	45	28	22	15	182 200
УДВ-3A300H-N**	78	67	42	33	23	262 600
УДВ-2A500HO-N	100	83	52	40	28	253 500
УДВ-2A500HO-D-N	-	-	50	44	30	258 300
УДВ-4A300H-N**	136	112	66	52	35	336 800
УДВ-3A500HO-N	160	140	80	63	43	413 200
УДВ-4A500HO-N	250	200	110	86	58	513 700
УДВ-5A500HO-N	310	285	150	120	78	618 600
УДВ-6A500HO-N	350	345	180	145	94	750 700
УДВ-7A500HO-N	400	400	210	170	110	836 300

Производительность оборудования указана с учетом спада интенсивности излучения в конце срока службы УФ ламп и необходимых запасов на загрязнение кварцевых чехлов в процессе эксплуатации.

Материал камеры обеззараживания установок серии УДВ/Н стандартного исполнения – нержавеющая сталь AISI 304. Точная комплектация оборудования определяется при заказе на поставку.

Для питьевой воды установки обеспечивают обеззараживание воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» при показателях качества поступающей воды: цветность не более 20°; мутность не более 2 мг/л; окисляемость не более 5 мг/л; содержание железа не более 0,3 мг/л.


Для очищенных сточных вод установки обеспечивают качество обеззараживания по микробиологическим показателям соответствующее требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» если взвешенные вещества - не превышают 15 мг/л, БПК₅ - не превышает 15 мг/л, ХПК - не превышает 50 мг/л.

Для получения дополнительной информации обращаться:
тел./факс. (861) 235-85-24 Тел. сот. +7918-411-79-83;
E-mail: info@uf-technologies.ru, yvn@list.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия УДВ/Н	Наличие механической очистки (опция)	Мощность, кВт	Ду патрубка, мм	Количество и тип ламп	Стандартный вариант исполнения камеры
УДВ-5/1-Н*	-	0,09	50(2")	1/ДБ-75	Z
УДВ-1А120НО-Н	-	0,14	40(1,5")	1/ДБ-120НО	U
УДВ-10/2-Н*	-	0,17	50(2")	2/ДБ-75	Z
УДВ-2А120НО-Д-Н	-	0,28	50(2")	2/ДБ-120НО	DZ
УДВ-1А250НО-Н	-	0,27	50(2")	1/ДБ-250НО	U
УДВ-20/4-Н*	-	0,34	100	4/ДБ-75	Z
УДВ-2А250НО-Д-Н	-	0,54	50(2")	2/ДБ-250НО	DZ
УДВ-30/5-Н*	-	0,43	100	5/ДБ-75	Z
УДВ-1А500НО-Н	-	0,65	100	1/ДБ-500НО	U
УДВ-50/7-Н*	-	0,6	100	7/ДБ-75	Z
УДВ-3А300Н-Н	-	0,84	100	3/ДБ-300Н	Z
УДВ-2А500НО-Н	-	1,15	100	2/ДБ-500НО	L
УДВ-2А500НО-Д-Н	-	1,15	100	2/ДБ-500НО	DZ
УДВ-4А300Н-Н	+	1,12	150	4/ДБ-300Н	Z
УДВ-3А500НО-Н	+(U,Z)	1,65	150	3/ДБ-500НО	L
УДВ-4А500НО-Н	+	2,15	200	4/ДБ-500НО	L
УДВ-5А500НО-Н	+	2,65	200	5/ДБ-500НО	L
УДВ-6А500НО-Н	+	3,15	200	6/ДБ-500НО	L
УДВ-7А500НО-Н	+(U,Z)	3,65	200	7/ДБ-500НО	L

По специальному заказу камера может быть выполнена с любой конфигурацией патрубков (DL, DZ, Z, U, L), рабочим давлением до 16 атм и из сталей: AISI316, AISI316L или AISI316Ti.

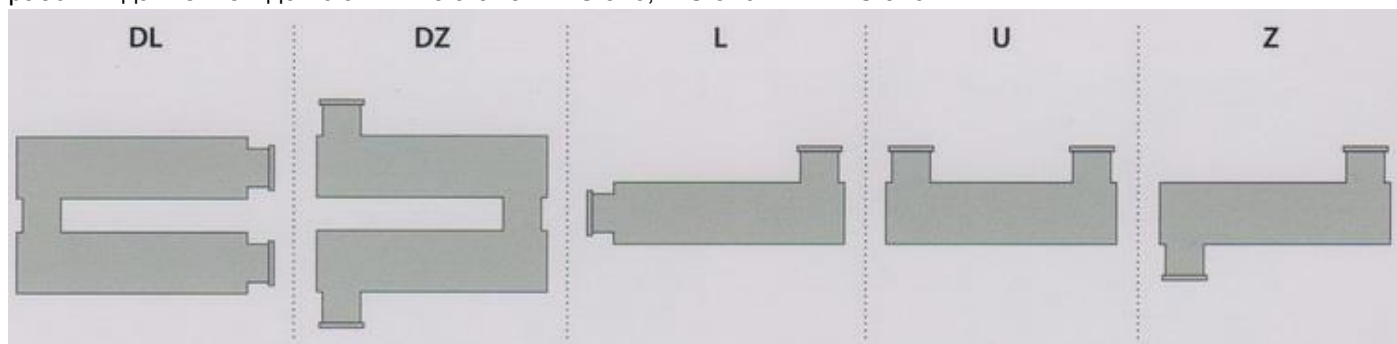

Для получения дополнительной информации обращаться:
тел./факс. (861) 235-85-24 Тел. сот. +7918-411-79-83;
E-mail: info@uf-technologies.ru, yvn@list.ru